

Väder i april 2007


Temperatur

April månad var i hela odlingsområdet mycket varmare än normalt, + 3-4 %.


Nederbörd

Nederbörden under april var i stora delar under den normala. Uttryckt i mm innebar det en variation mellan 5-50 mm.


Avvikelse medeltemperatur april månad

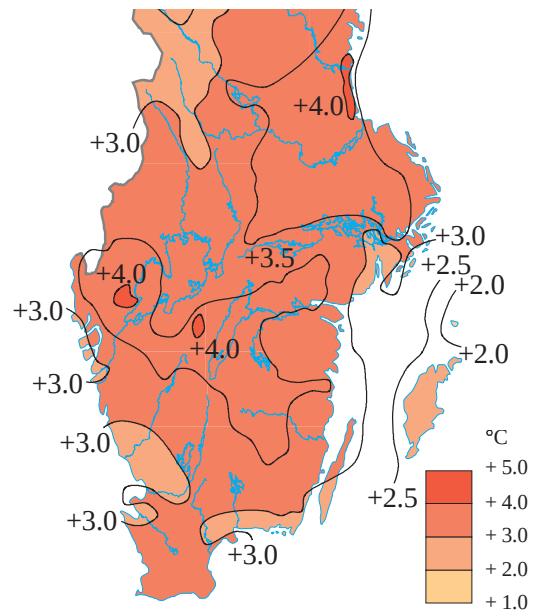

Nederbörd i mm april månad

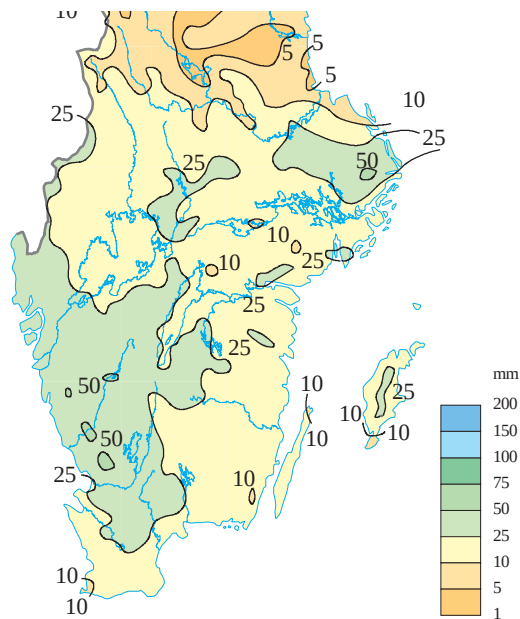

Procent av normal nederbörd april månad

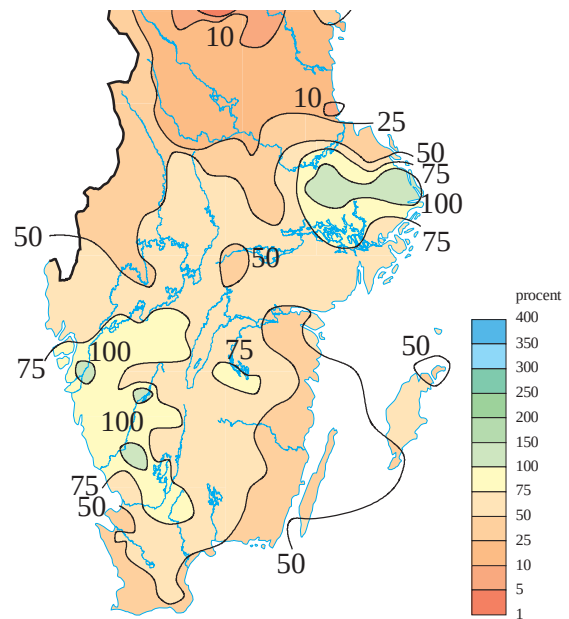

Väder i maj 2007


Temperatur

Temperaturen var något över normal i maj månad, ca 1 °C och i de östra delarna ytterligare någon halv grad.


Nederbörd

Variationen i nederbörd jämfört med normalt var från normal upp till dubbel mängd, främst i de västra delarna av Mellansverige som fick de största mängderna.


Avvikelse medeltemperatur maj månad

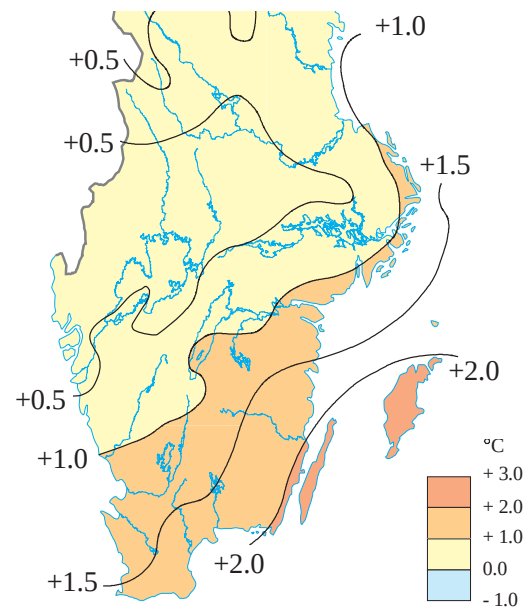

Nederbörd i mm maj månad

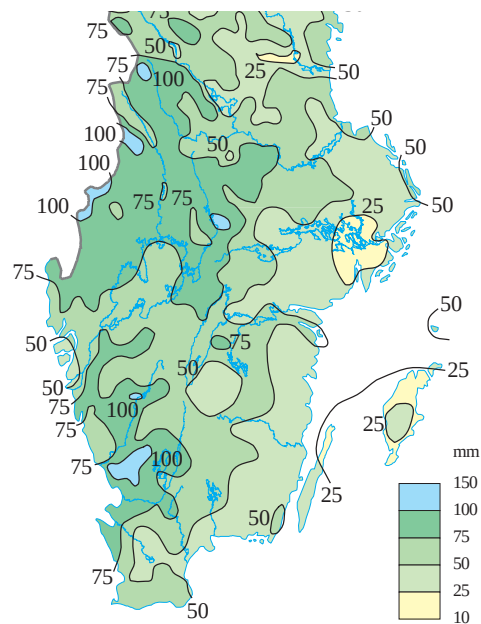

Procent av normal nederbörd maj månad

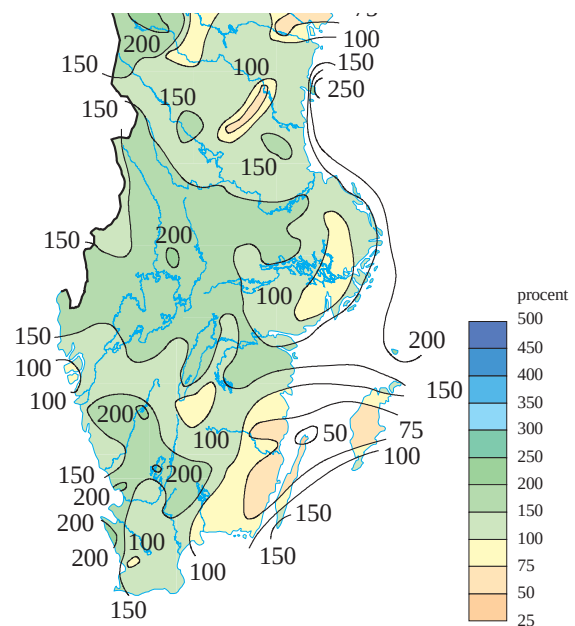

Väder i juni 2007


Temperatur

Jämfört med normalåret var temperaturen 1-2 grader högre i hela området.


Nederbörd

Stora variationer i nederbörd präglade juni. Stora mängder i de södra och centrala delarna, mer normala mängder kring Mälaren.


Avvikelse medeltemperatur juni månad

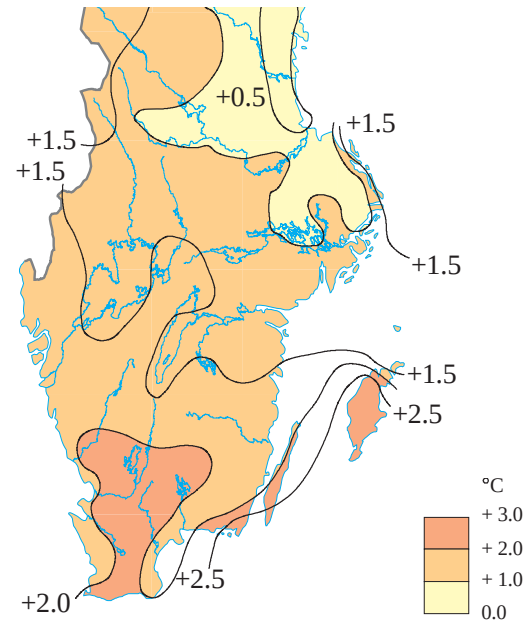

Nederbörd i mm juni månad

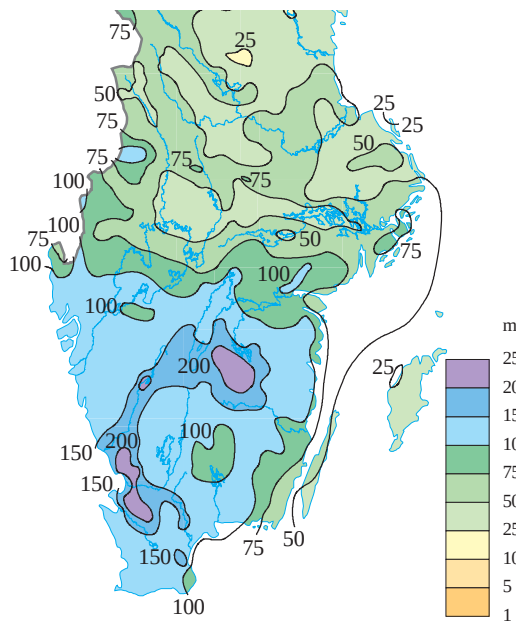

Procent av normal nederbörd juni månad

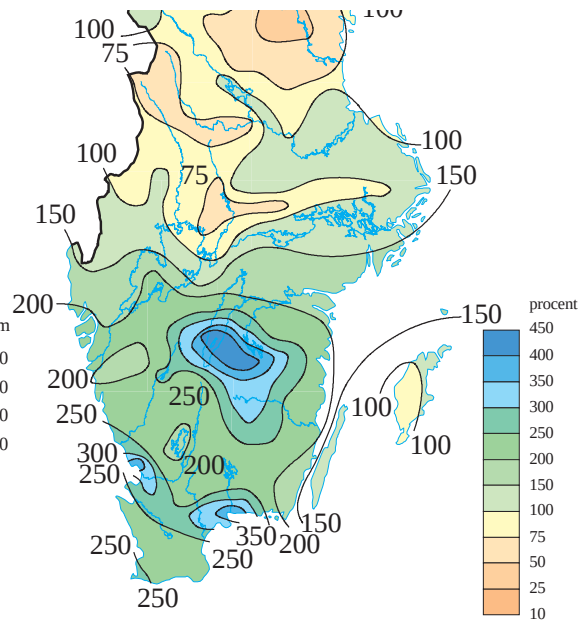

Väder i juli 2007


Temperatur

Ännu en månad med små temperaturvariationer jämfört med normalåret.


Nederbörd

Även juli gav stora variationer i nederbörd, från halva den normala mängden i de nordöstra delarna till tre gånger den normala i de sydvästra delarna.


Avvikelse medeltemperatur juli månad

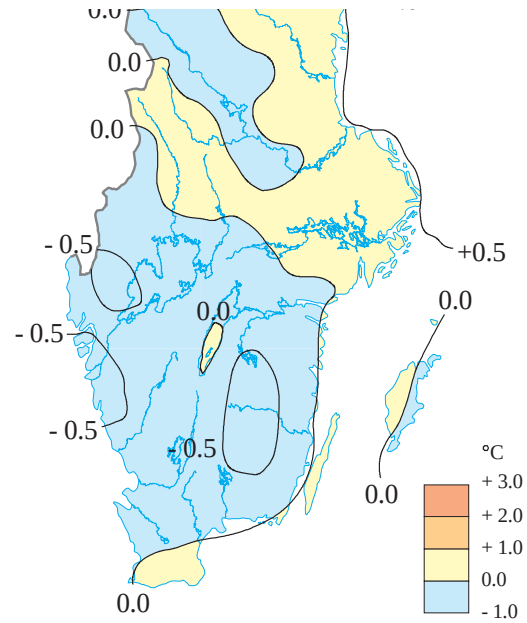

Nederbörd i mm juli månad

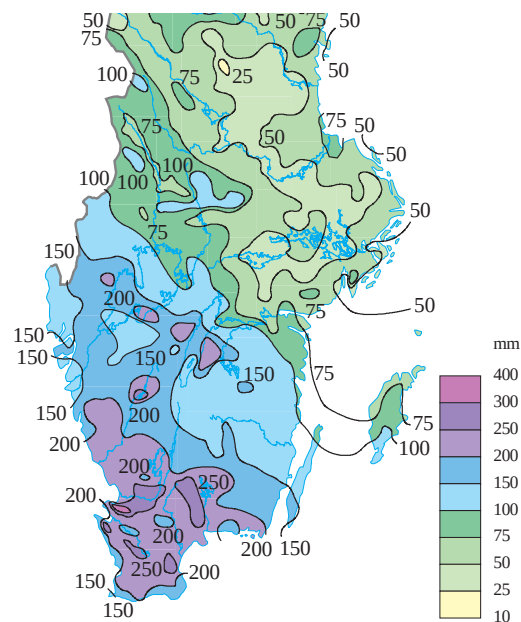

Procent av normal nederbörd juli månad

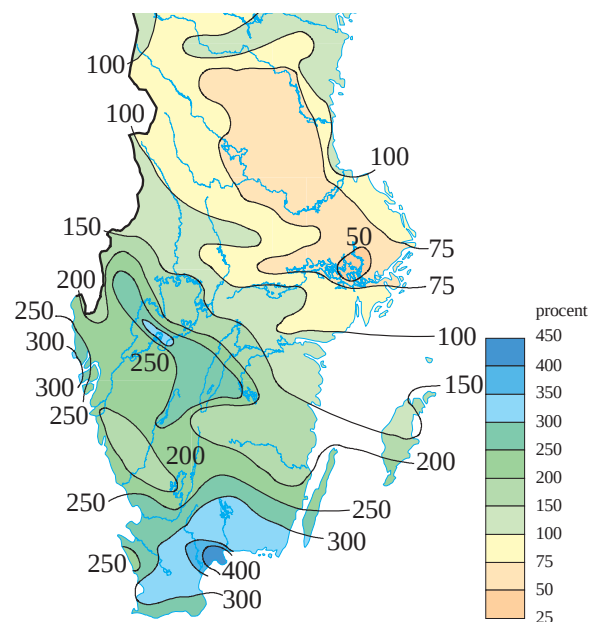

Väder i augusti 2007


Temperatur

Augusti var en relativt varm månad med ett temperaturöverskott på ca 2 grader.


Nederbörd

Augusti gav i hela området mindre nederbörd än normalt.

Avvikelse medeltemperatur augusti månad

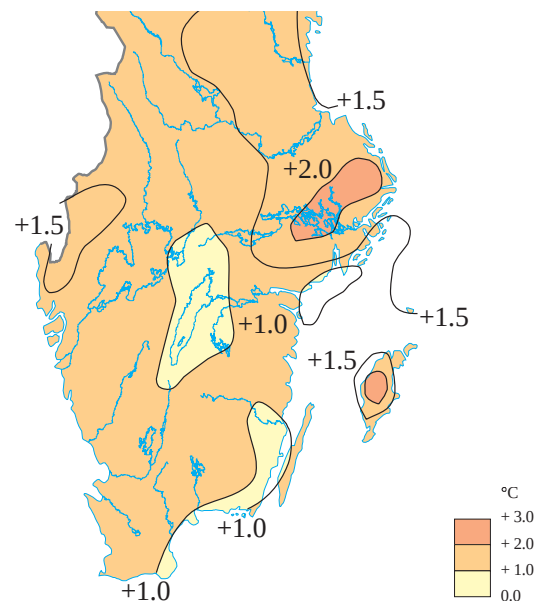

Nederbörd i mm augusti månad

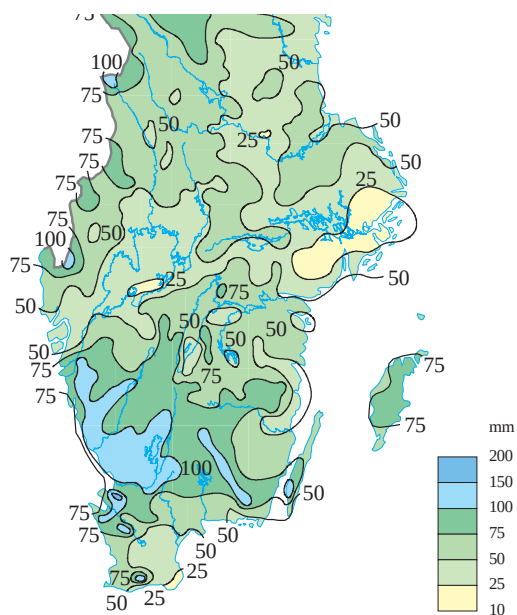

Procent av normal nederbörd augusti månad

