



Komprimerad dokumentation

2014 OS3-192-2014-002

03S122 E- 7 -2014

Till översikt

Försök titel: Optimal kvävegödsling på våren till höstraps

Försöksvärd: Magnus Johansson Olsson, Linköping

Försöksbehandlingar:

F1

1	0 Obehandlat
	25 kg S
2	60 kg N
3	80 kg N
	2 20 kg N
4	80 kg N
	2 60 kg N
5	80 kg N
	2 100 kg N
6	80 kg N
	2 140 kg N

Södsling

Tidpunkt 1 03-14 AE/MW

Tidpunkt 2 04-01 AE/MW

Mätparametrar:

Vid utläggning Generalprov 11-20 MW
P01 Före gödsling 03-14 MW
 Forsøk-Jordart,
 Forsøk-Mull, % i jord 0-20 cm
 Forsøk-pH, 0-20 cm djup
 Forsøk-P-AL, mg/100 g jord
 Forsøk-K-AL, mg/100 g jord
 Forsøk-Mg-AL, mg/10 g jord
P02 November Växtprov 11-20 MW/AE
P03 Vår vid begynnande tillväxt Växtprov 03-14 MW/AE
P04 Vid avslutande blomning Växtprov
P05 Efter uppkomst
 Rute-Plantbestånd, bedömning 0-100 Alla 85
P06 Vid förekomst 04-01 AE
 Rute-Sjukdommer, % angrepp
 Rute-Skadedjur, % angrepp
P07 Vid skörd
 Rute-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
 Rute-Stråstyrka, %
 Rute-Renhet, % av råvara
 Rute-Vatten, % i kärna/frö + oljehalt %
 Rute-N, % av TS

Rad1.

5 (1)
3 (2)
6 (3)
2 (4)
1 (5)
4 (6)
3 (7)
2 (8)
6 (9)
4 (10)
5 (11)
1 (12)
4 (13)
6 (14)
3 (15)
2 (16)
5 (17)
1 (18)
5 (19)
3 (20)
4 (21)
2 (22)
6 (23)
1 (24)

I


II

III

IV

Kontakt:
 Lena Engström 0708-434678 / Albin Gunnarsson 0705-686027

Utförar-ansvarig
 Sven-Ake Rydell 013-60195/0708-290834
 Sven-Ake.Rydell@hush.se

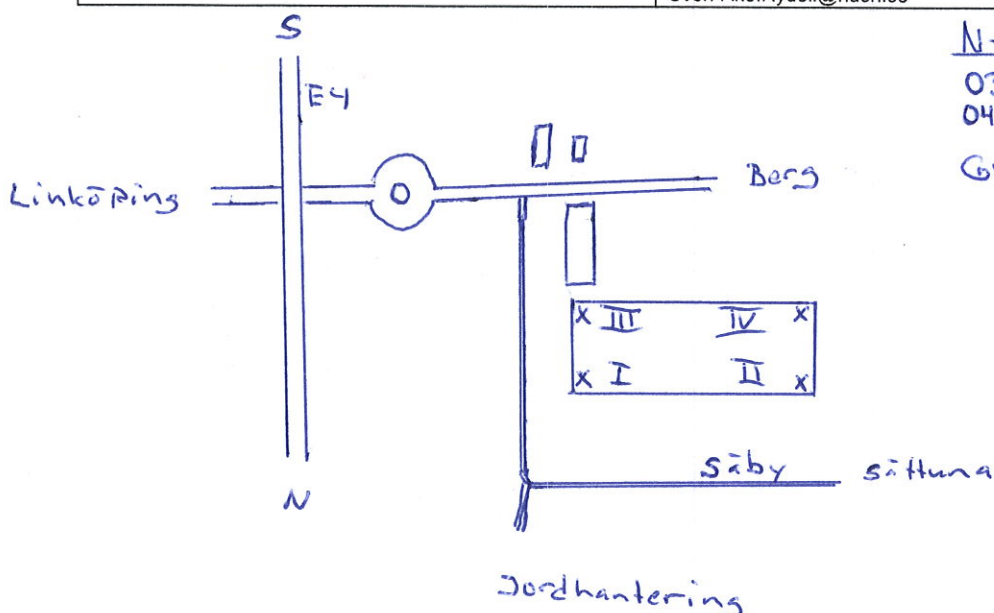

N-sensor mätning:

03-20 DC 30-32 MW

04-03 DC 50 ACA

Gränsat 04-14 AE